



2. Variante Messung mit Spannungserkennung

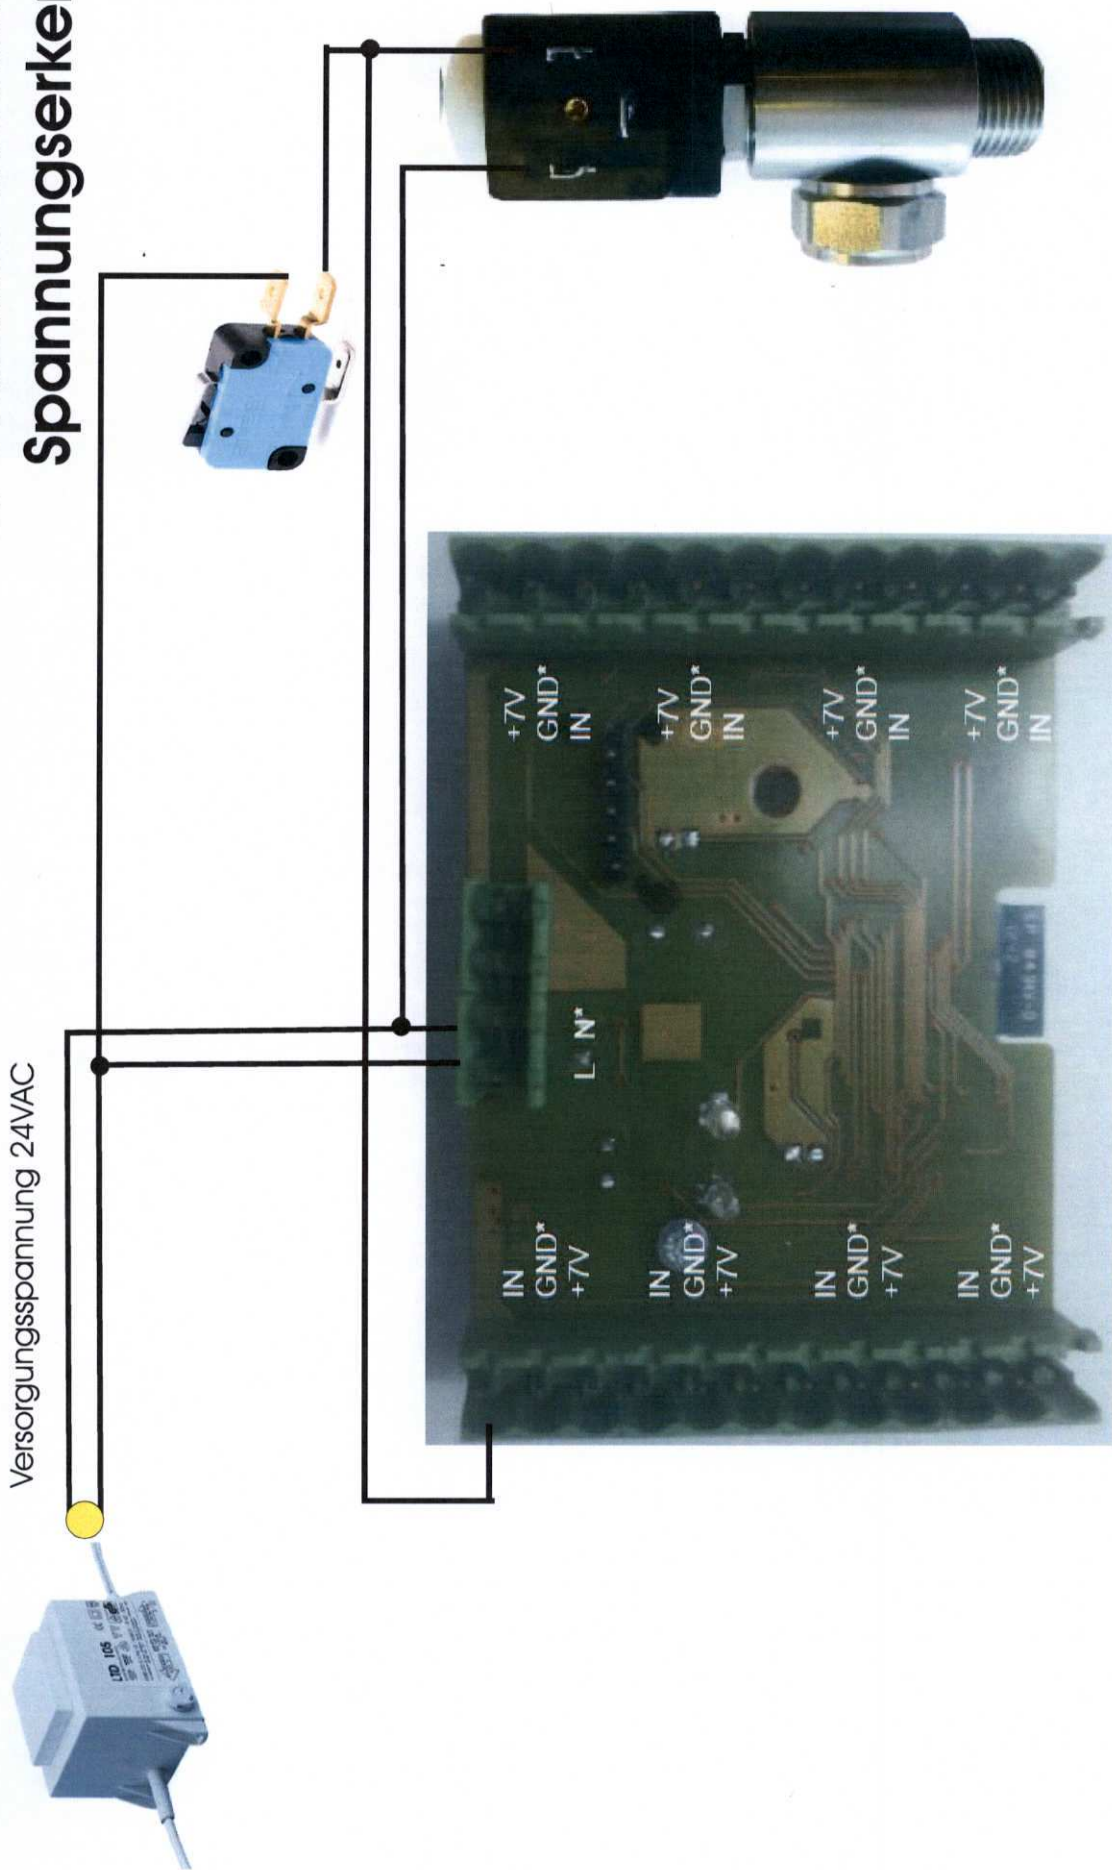


3. Variante Messung mit Stromerkennung

Versorgungsspannung 24VAC

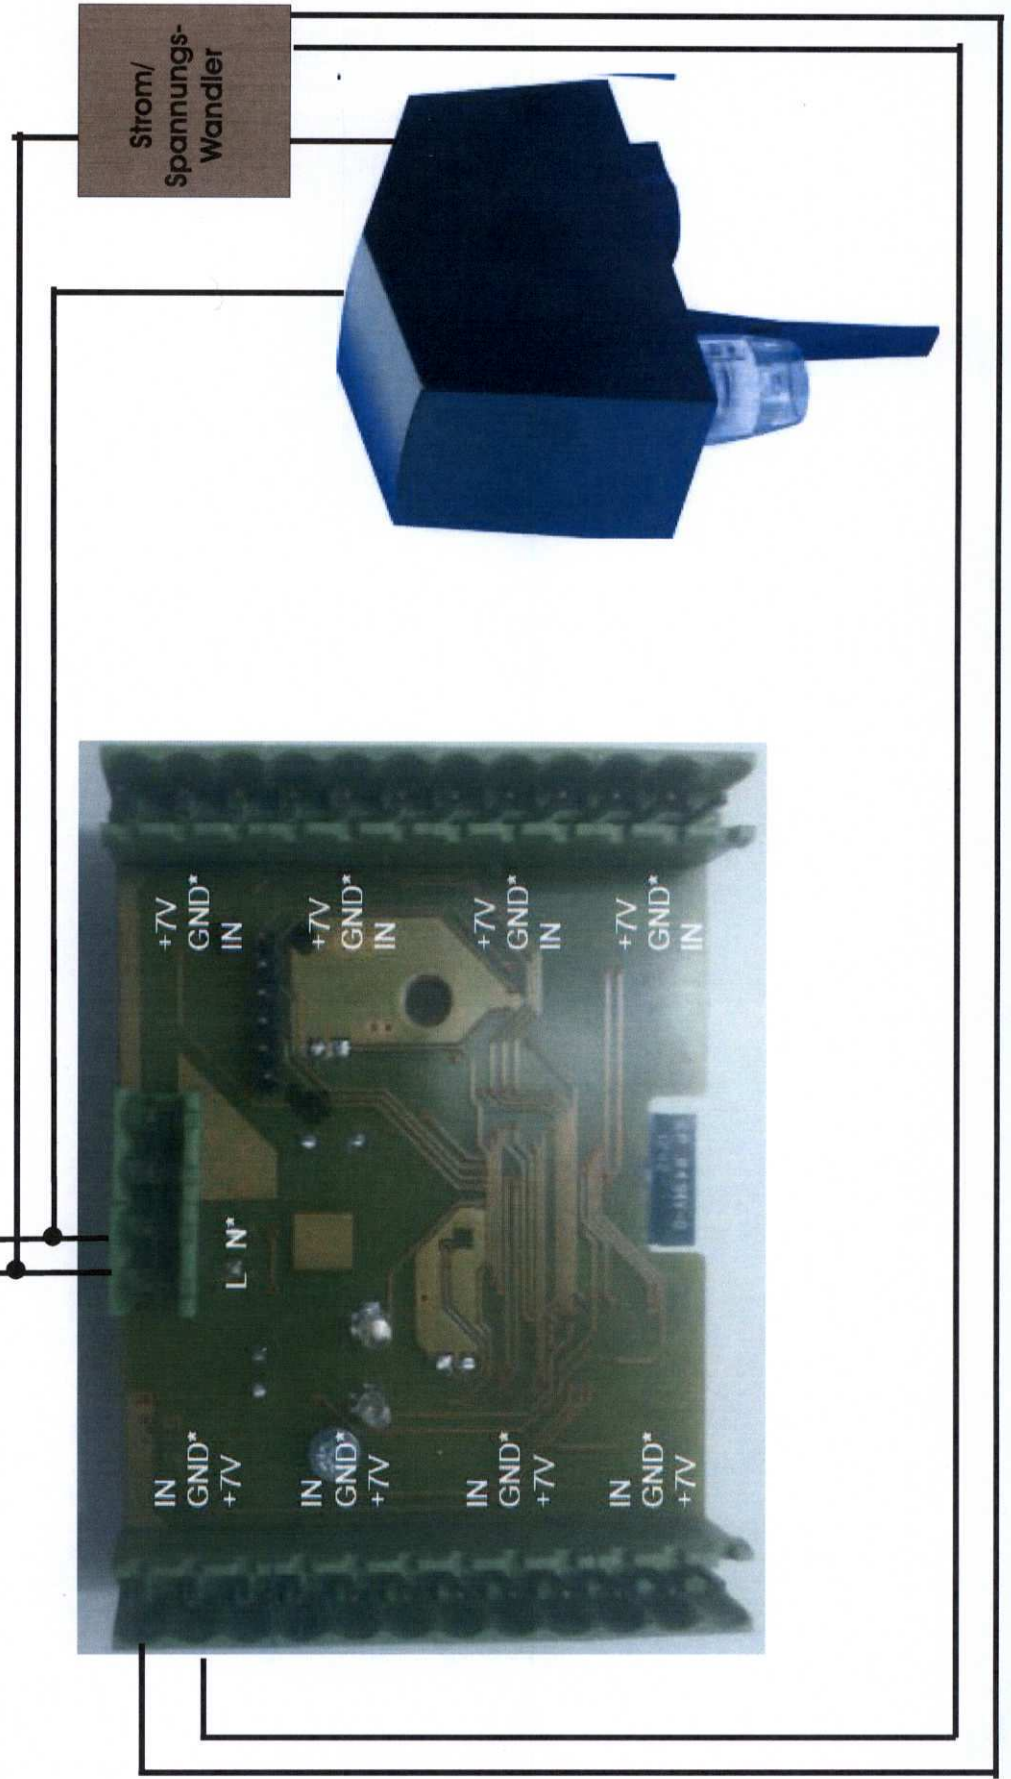

1. Variante Volumetrik

Versorgungsspannung 24VAC

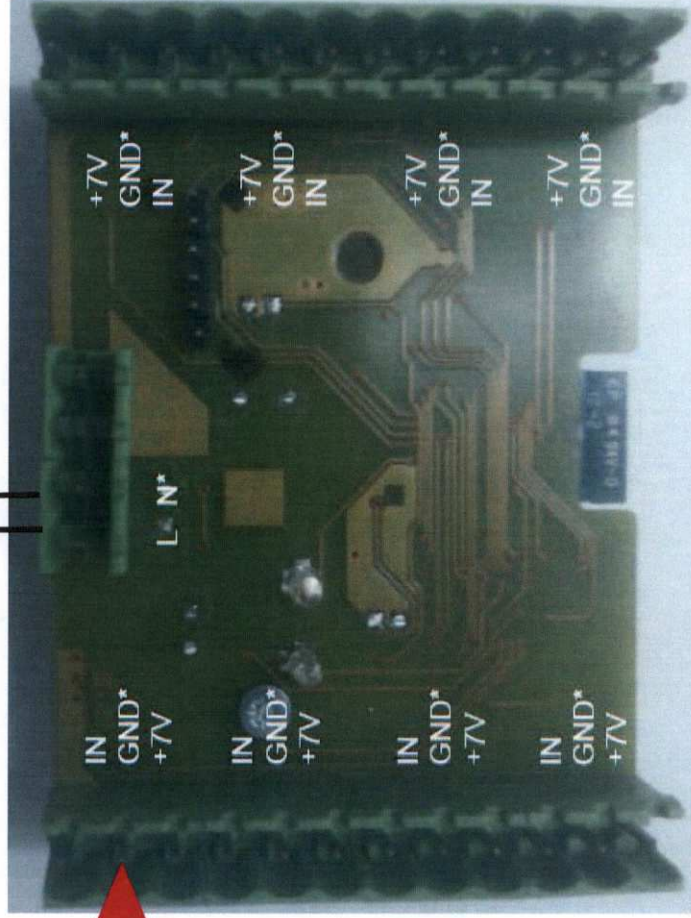

3 Leitungen für Turbine: GND, 7V und IN
7V ist die Versorgungsspannung für die Turbine.
Diese Spannung wird von WEB XX generiert.
IN ist der Ausgang der Turbine.
GND ist Masse der Turbine.

